



S.S. 120 Km. 181  
95036 Randazzo CT  
Tel/fax 095/922525 – 095/7993003  
Info@fratelli-mazza.it  
www.fratelli-mazza.it

Pozzetti in cls vibrato

Norma di riferimento UNI EN 1917:2004

**POZZETTO 33x33x50**

senza fondo

Scheda n. 83

Pagina 1 di 1

Data 28.06.2012

Rev.



La presente scheda rimane proprietà della Fratelli Mazza s.r.l.  
Vietata la riproduzione e la pubblicazione

### Caratteristiche base dell'elemento

- relativo all'elemento normale-

Dimensioni di fabbricazione interne b,l,h	cm	33,0	33,0	49,0
Dimensioni di fabbricazione esterne b,l,h	cm	42,0	42,0	49,0
Peso	Kg	72		
Massa volumica	Kg/m <sup>3</sup>	2200		
Spessore pareti	cm	4,50		
Resistenza allo schiacciamento	Fa	90,5		
Metodo di prova - Appendice A	kN/m			
Resistenza agli agenti climatici				
Metodo di prova - Appendice D	Vol.	5,34%		
(Assorbimento di acqua $\leq 6\%$ )				
Resistenza caratteristica compressione (Rck)	N/mm <sup>2</sup>	$\geq 30$		
Diaframmi per imbocco tubazione	N.	4		
Diametro diaframmi per imbocco tubazioni	mm	200		
Tenuta dell'acqua		NPD		
Durabilità		Soddisfacente		

NPD= NESSUNA PRESTAZIONE DICHIARATA

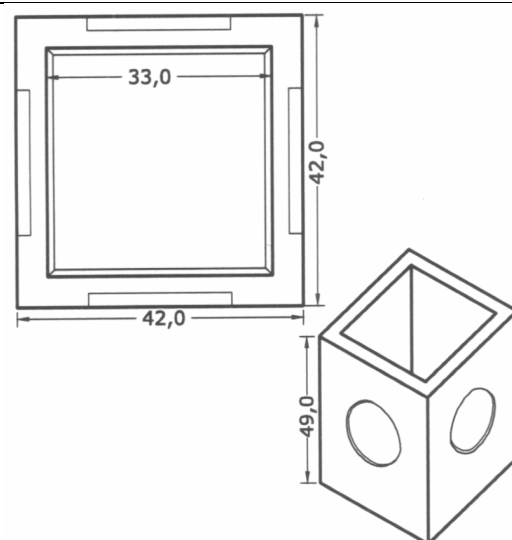

### Materiali impiegati per la produzione:

Cemento IIB – LL 32,5 R Portland conforme alla norma UNI EN 197-1:2007;  
Certificato n° 0970-CPD-0363/CE/0202  
Inerti lavici conformi alla norma UNI EN 12620:2008 Aggregati per calcestruzzo  
Certificato n° 0398/CPD/AG/11.003  
Acciaio B450A n. 2 staffe  $\varnothing 4$  trafilato a freddo

### Impiego:

Ispezione nelle rete fognarie o nelle reti di acque chiare e scure, impianti di illuminazione, di collegamento di tubazione di vario genere o semplici contenitori.

### Requisiti, metodi di prove e valori rispondenti alla Norma Europea UNI EN 1917:2004

Pozzetto fornito è provvisto di Marcatura CE ed è prodotto con sistema di qualità certificato.  
Il pozzetto è conforme all'appendice ZA della norma UNI EN 1917:2004 Pozzetti e camere d'ispezione in calcestruzzo – Requisiti e metodi di prova.